COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città metropolitana di Bologna
Servizio Affari Generali, Innovazione e Controlli
segreteria@comune.valsamoggia.bo.it
051/836403 – 051/836446

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO
CUP B48H22000000006
finanziato con Fondi PNRR-Missione 4 "Istruzione e ricerca"-Componente 1-Inv.1.1 NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

La Proprietà :	*COMUNE DI VALSAMOGGIA* *Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1*
Responsabile Unico del procedimento :	*Geom. STEFANO CREMONINI* *Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1*
Progetto e Direzione Lavori :	*Ing. ROBERTO BALLANDI* *Zola Predosa (BO), via Salgari 10*
Collaboratori :	*- Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi* *- Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici: Per.Ind. Riccardo Cervelieri* *- Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e speciali: Ing. Luca Nanni* *- Coordinatore per la sicurezza del cantiere: Geom. Paolo Guastella* *- Progetto strutturale e assistenza esecutiva: Ing. Pietro Bassi*

TAVOLA A6 *Progetto - Prevenzione incendi*

SCALA 1/50
APRILE 2023

PLANIMETRIA DI PROGETTO

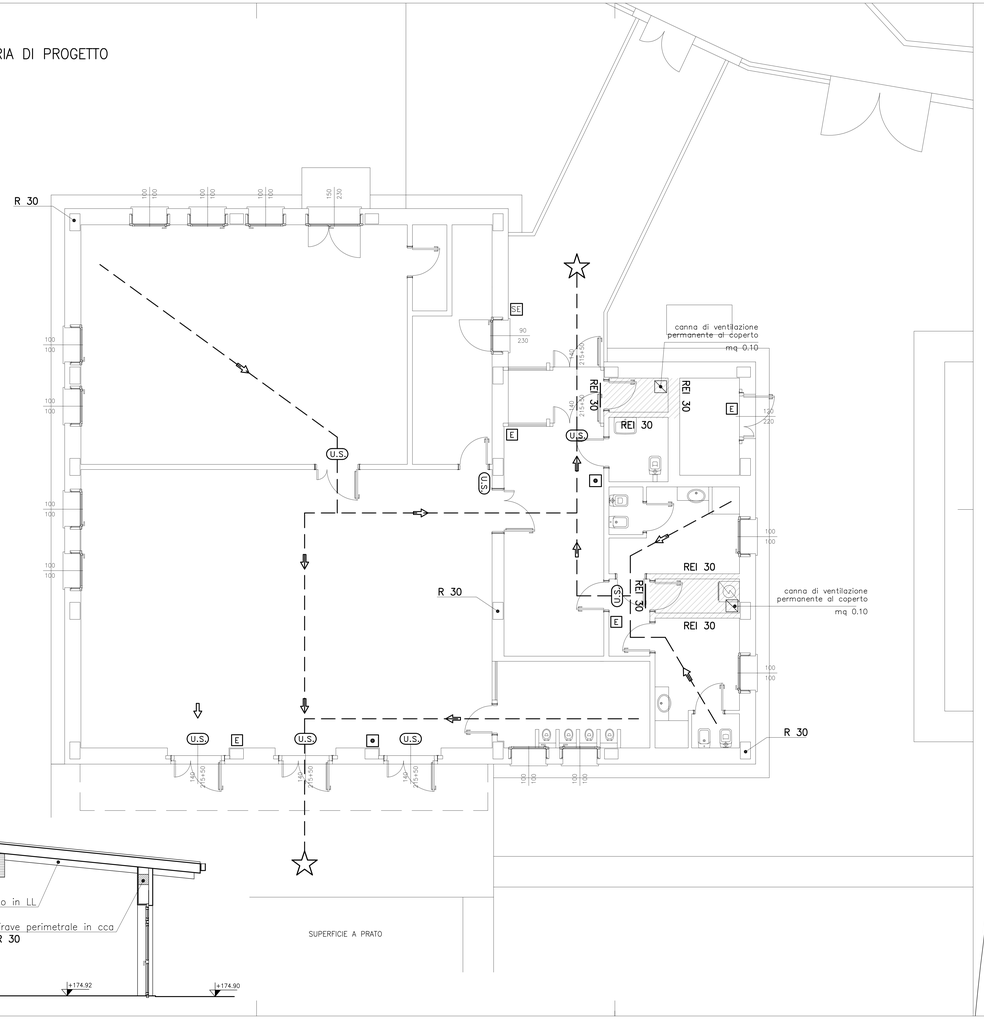

PLANIMETRIA DI LOCALIZZAZIONE

- PERCORSI DI FUGA
- PERCORSI DI USCITA
- LUOGO SICURO
- U.S. INDICAZIONE LUMINOSA " USCITA DI SICUREZZA "
- E ESTINTORE PORTATILE
- PULSANTE DI SEGNALAZIONE INCENDI
- SE INTERRUTTORE DI SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO COMANDO A DISTANZA
- PORTA CON CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA E APERTURA A SPINTA
- REI 30 PORTA CON CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA CON CARATTERISTICHE REI DETERMINATE

RESISTENZA DELLE STRUTTURE PORTANTI E SEPARANTI

STRUTTURE PORTANTI R 30
STRUTTURE SEPARANTI REI 30
STRUTTURE SEPARANTI DEPOSITI REI 30
Lunghezza massima delle vie di fuga = 30 ml
Impianto di rilevamento incendi
Impianto segnalazione allarme

Protocollo c_a776mCOVALS CE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pag. 1 di 1