Protocollo c_a726nICOVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pag. 1 di 1

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città metropolitana di Bologna
Servizio Affari Generali, Innovazione e Controlli
segreteria@comunevalsamoggia.bo.it
051/6836503 – 051/6836416

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO
CUP B48H22000000006
finanziato con Fondi PNRR-Missione 4 "Istruzione e ricerca"-Componente 1-Inv.1.1 NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

La Proprietà :	*COMUNE DI VALSAMOGGIA* *Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1*
Responsabile Unico del procedimento :	*Geom. STEFANO CREMONINI* *Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1*
Progetto e Direzione Lavori :	*Ing. ROBERTO BALLANDI* *Zola Predosa (BO), via Salgari 10*
Collaboratori :	*- Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi* *- Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici: Per.Ind. Riccardo Cervelieri* *- Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e speciali: Ing. Luca Nanni* *- Coordinatore per la sicurezza del cantiere: Geom. Paolo Guastella* *- Progetto strutturale e assistenza esecutiva: Ing. Bassi Pietro*

TAVOLA S1 - TRACCIAMENTO - FONDAZIONI

SCALA -
APRILE 2023

MATERIALI UTILIZZATI

Calcestruzzo :
- FONDAZIONI: RCk 25/30 , cons. S4, inerti 15-22 mm; classe esp. XC2.
- PARETI C.A. IN ELEVAZIONE RCk 28/35, cons. S4, inerti 8-15 mm; classe esp. XC1.
- PILASTRI RCk 28/35, cons. S4, inerti 8-15 mm; classe esp. XC1.
- TRAVI - SOLAI RCk 28/35, cons. S4, inerti 8-15 mm; classe esp. XC1.

Acciaio : Fe B 450 C controllato stabilimento

Legno Lamellare :
- Travi secondarie 12x16 - 24x44 GL24h
- Travi principali 16x60 GL32h
- Acciaio carpenteria S275
- Trattamento superficie metallica : Zincatura a caldo
- AF : Viti da legno autoforanti : fu = 1000 N/mm2
- TF : Viti da legno autoforanti tutto filetto: fu = 600 N/mm2

CARICHI

SOLAIO COPERTURA
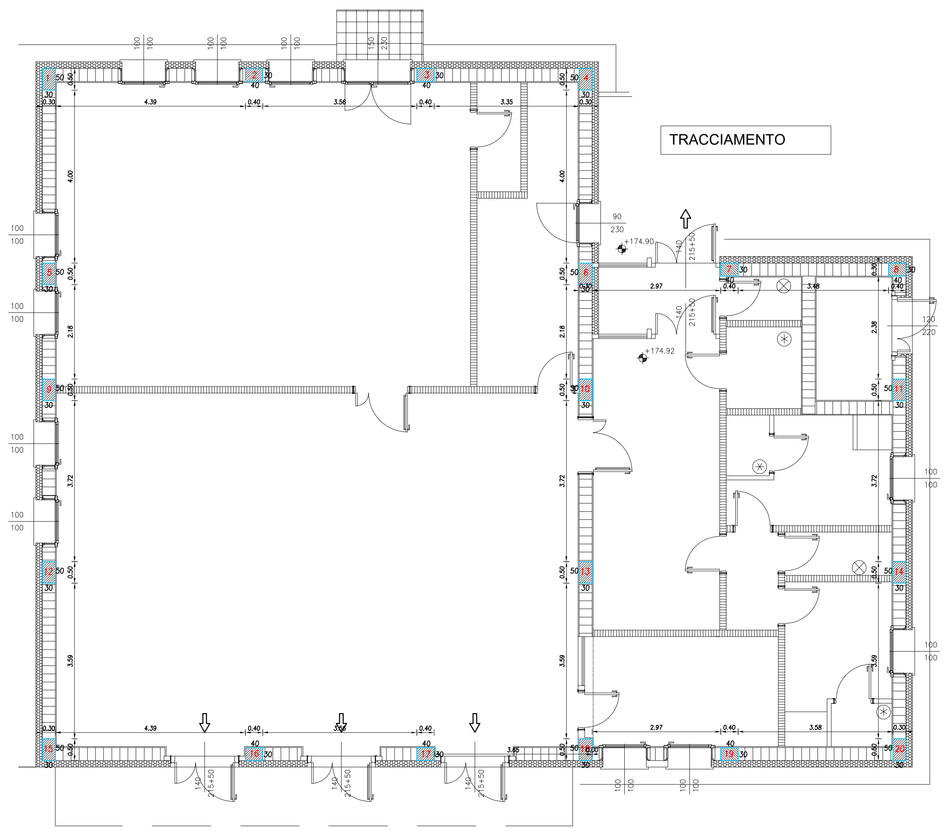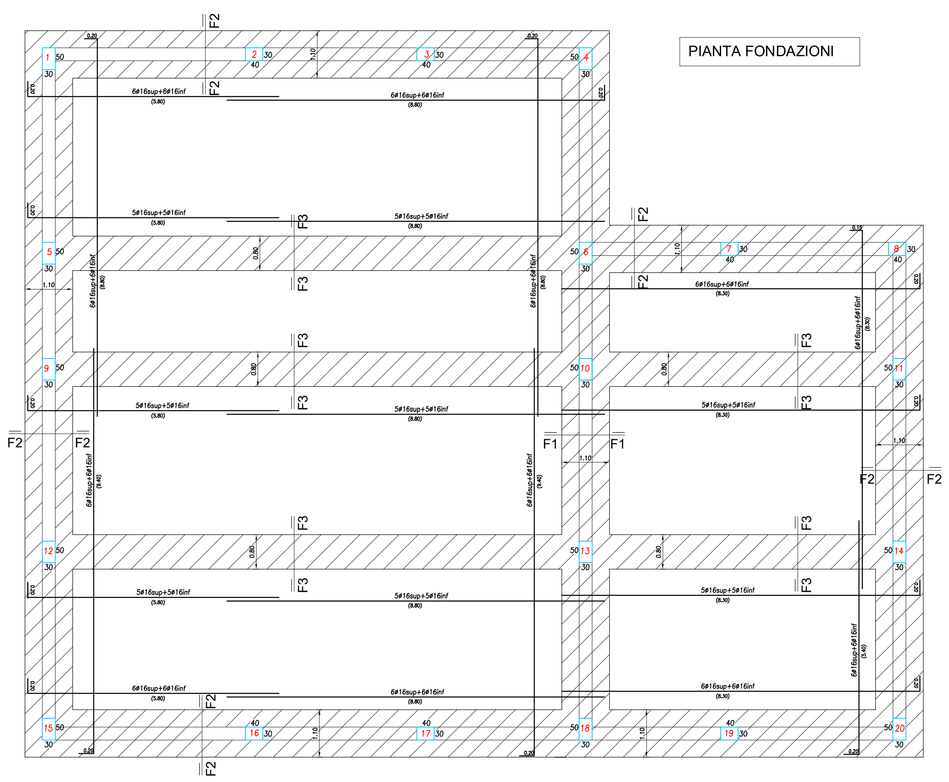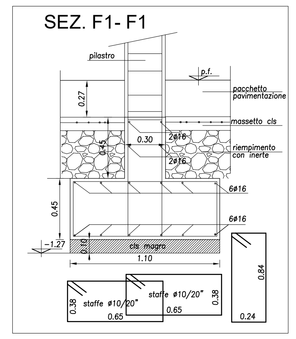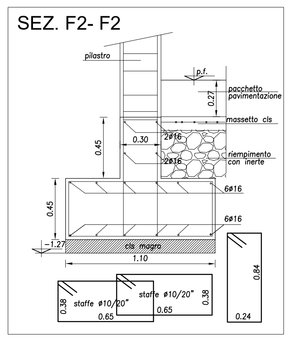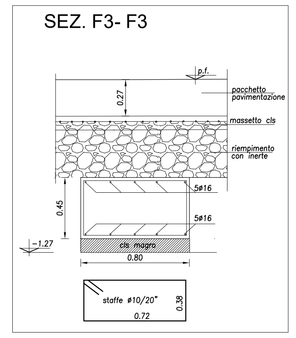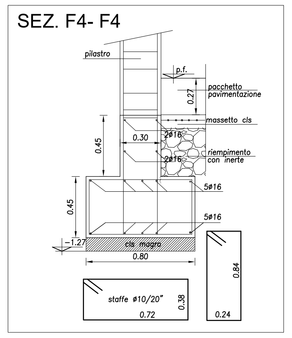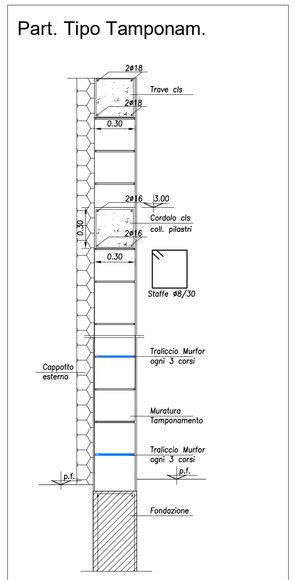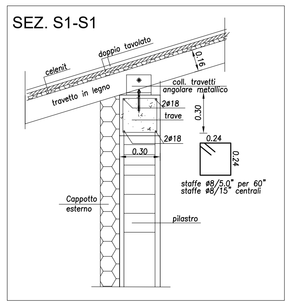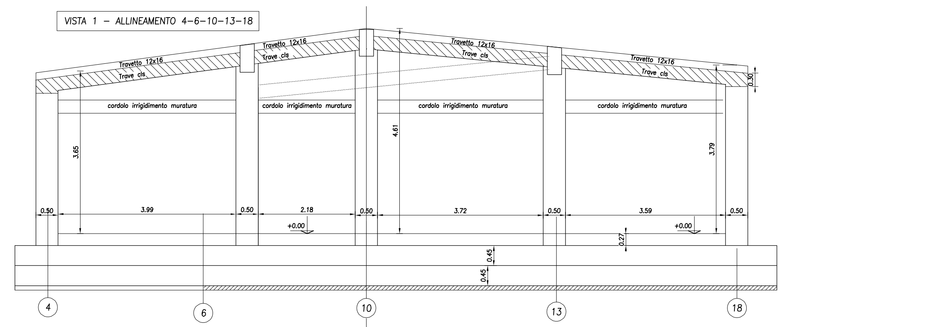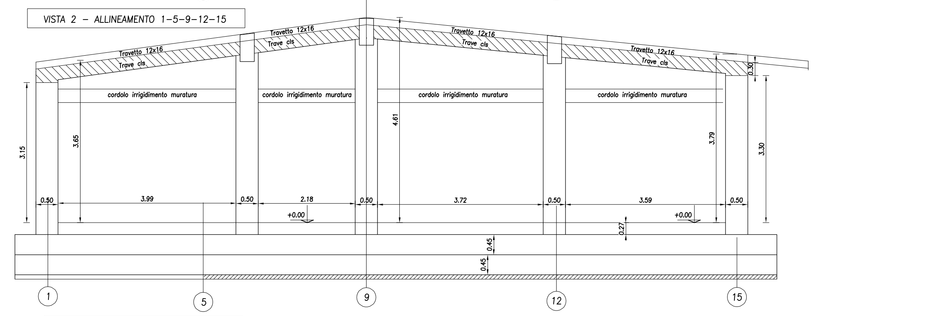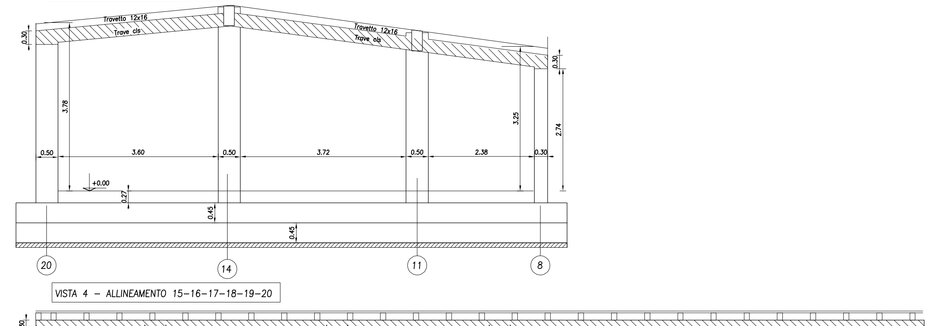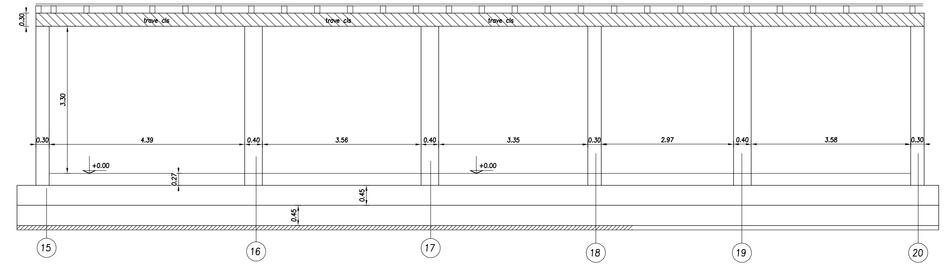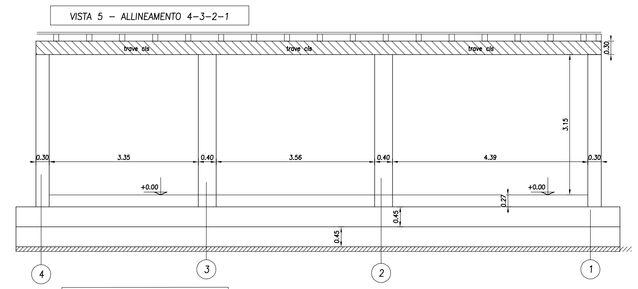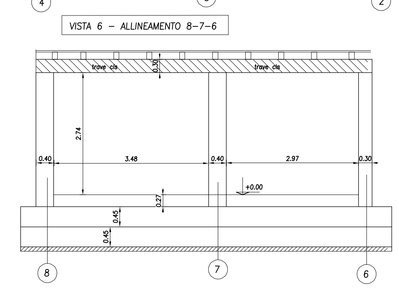
SOLAIO LEGNO LAMELLARE
carichi : sovr. permanente 80 kg/mq (valore caratteristico)
carichi : sovr. accidentale 130 kg/mq (valore caratteristico)
Carpenteria in opera
Copriferro strutture elevazione : > cm. 3,0
N.B. Quota imposta fondazioni -1.20 circa dal p.d.c.
Verificare comunque quota fondazioni in funzione delle reali caratteristiche del terreno