J–BOX

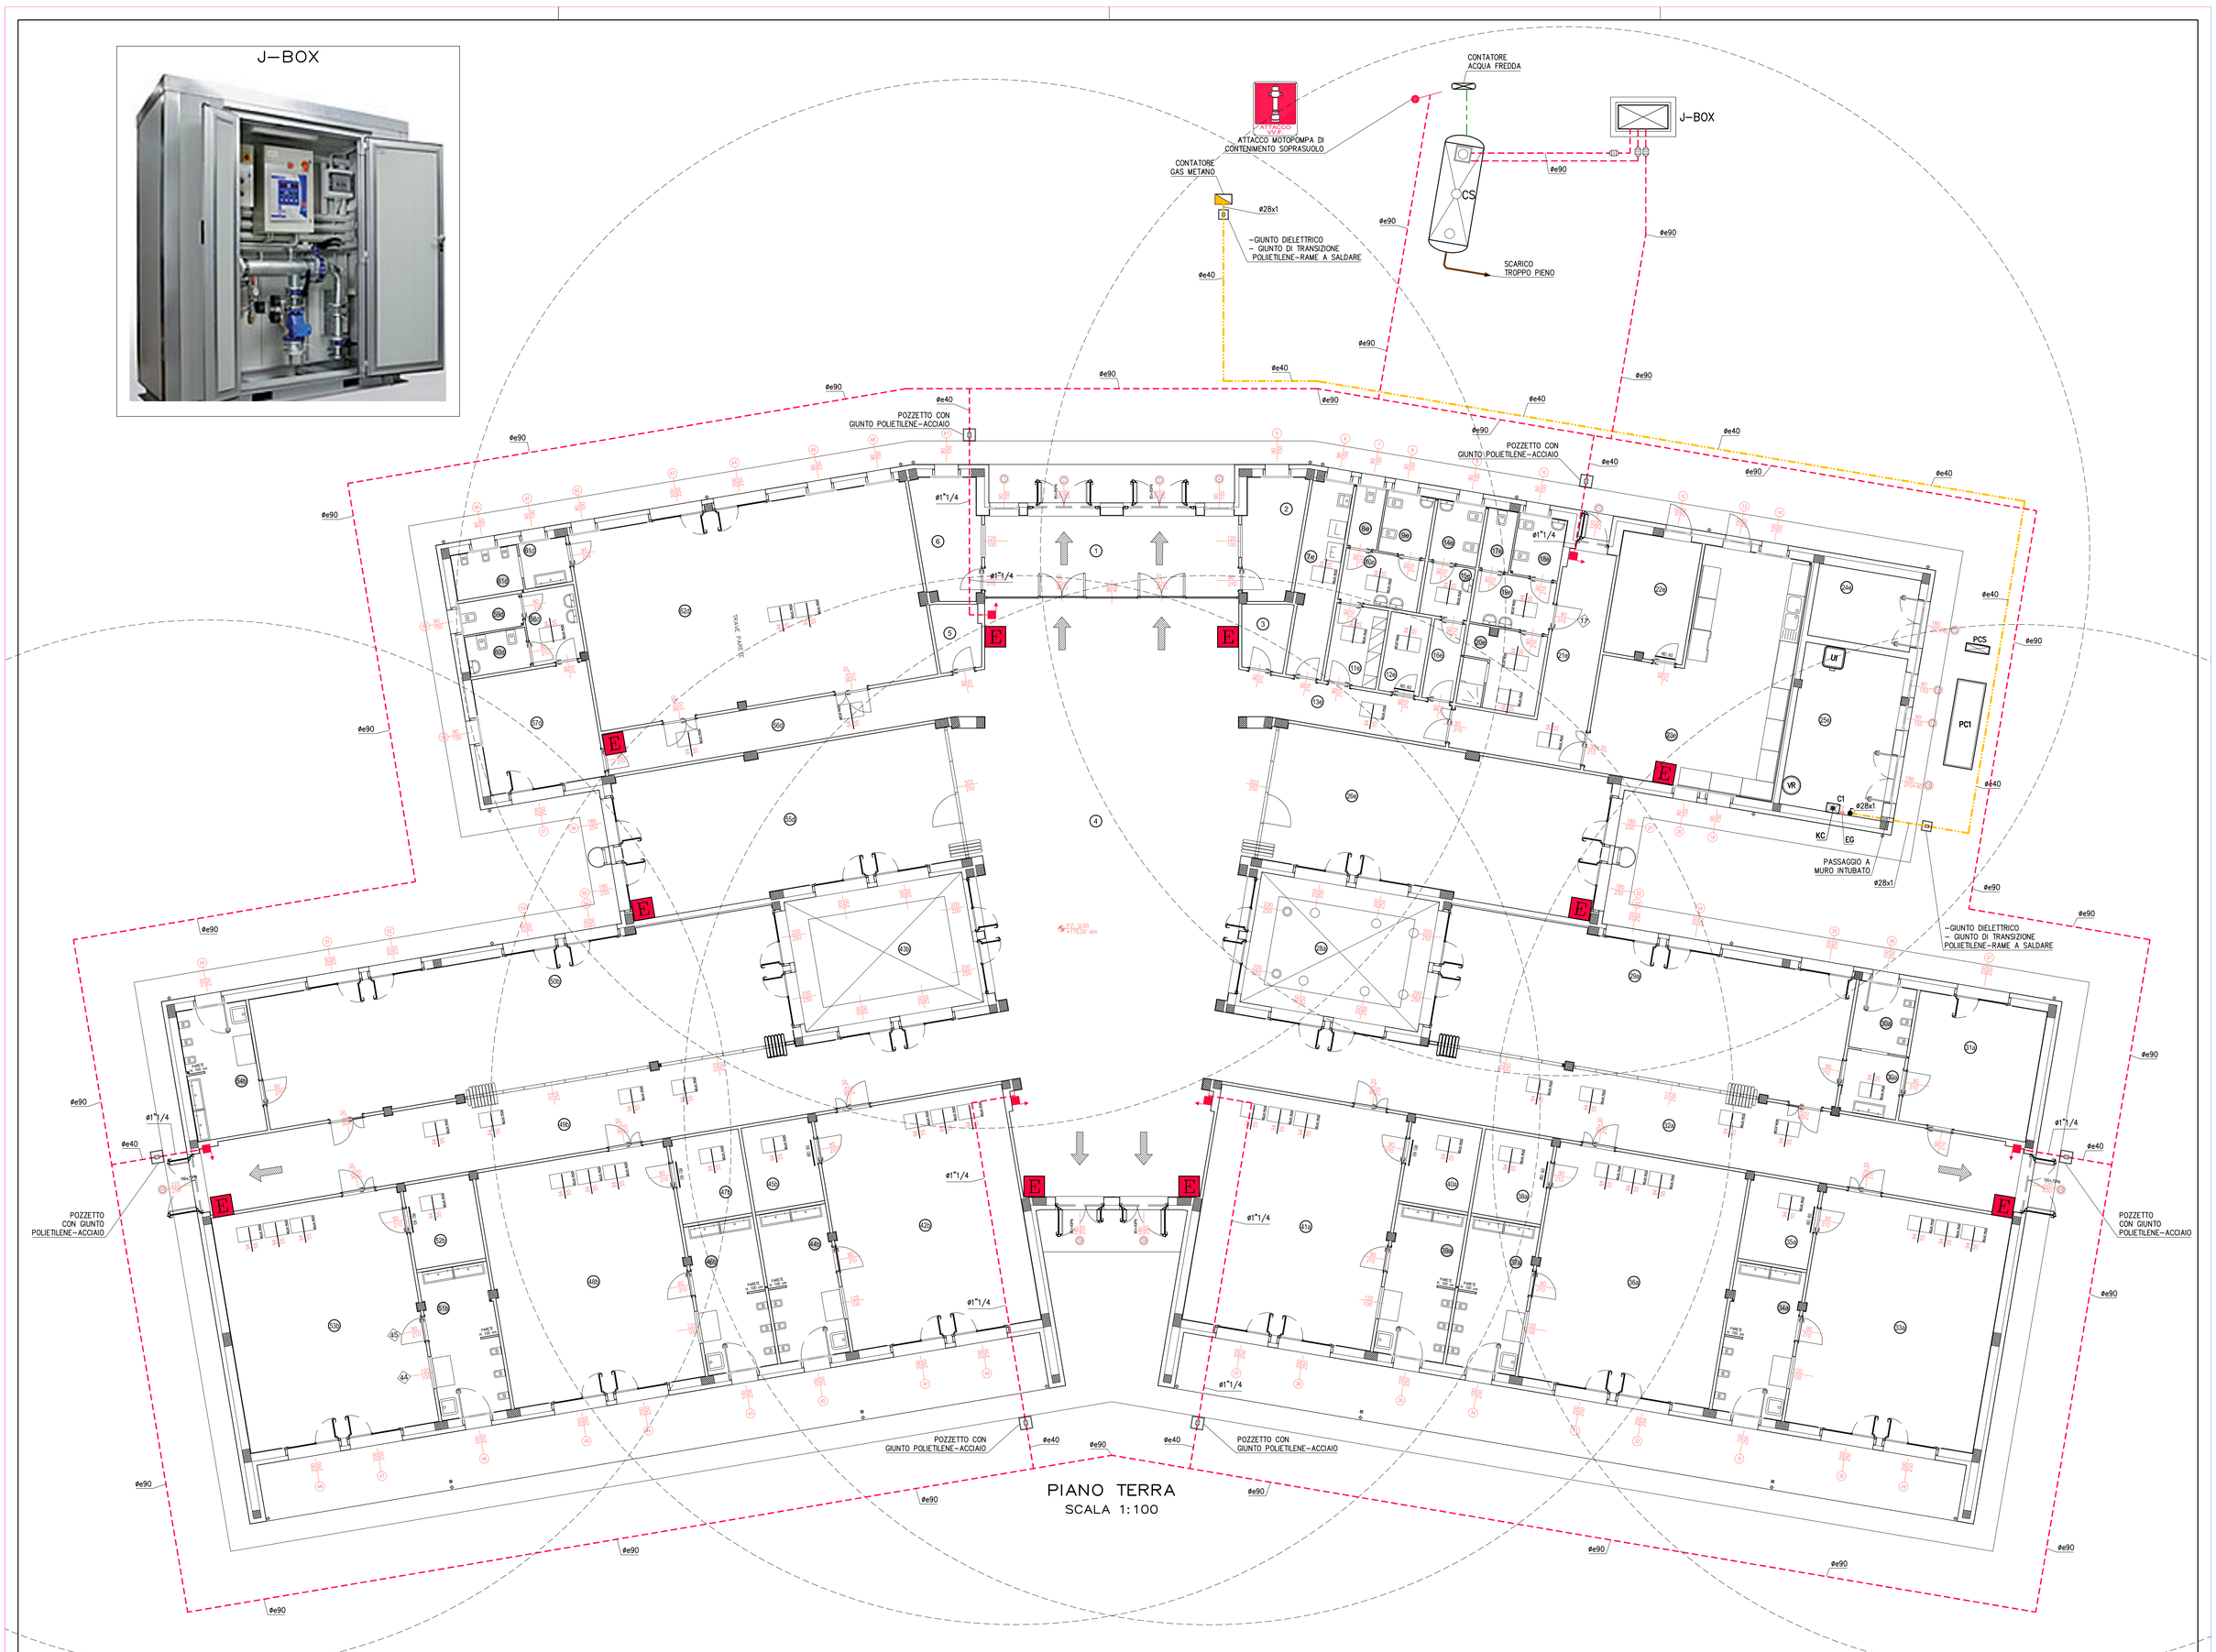

PIANO TERRA
SCALA 1:100

PARTICOLARE TIPOLOGICO CISTERNA VISTA IN PIANTA

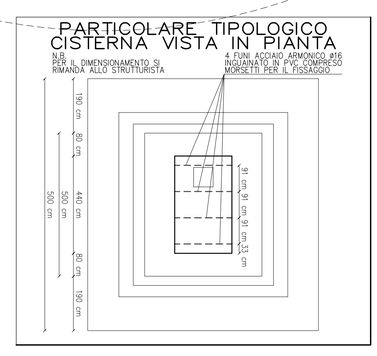

PARTICOLARE TIPOLOGICO CISTERNA VISTA IN SEZIONE

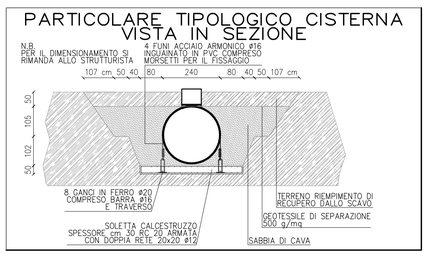

PARTICOLARE IDRANTE UNI 25 SU NASPO

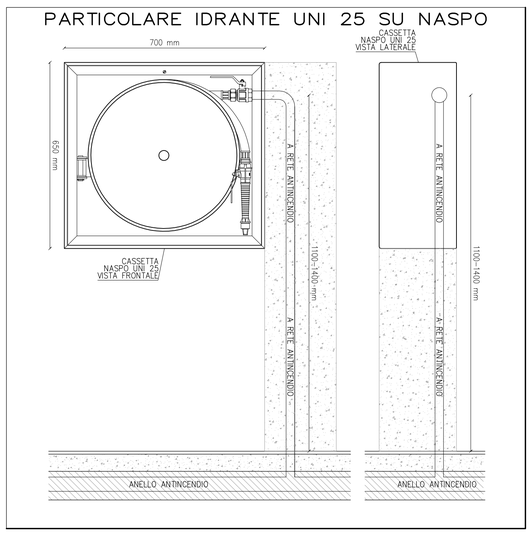

PARTICOLARE ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. DI MANDATA

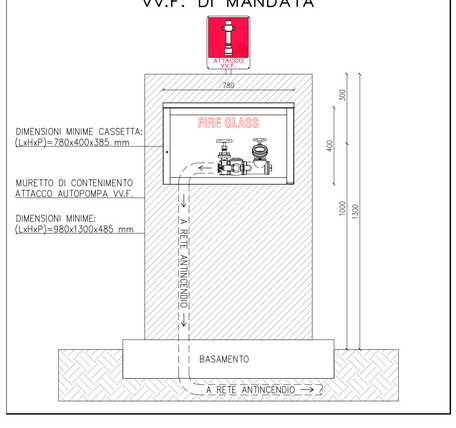

POSIZIONAMENTO TUBO INTERRATO RETE ANTINCENDIO

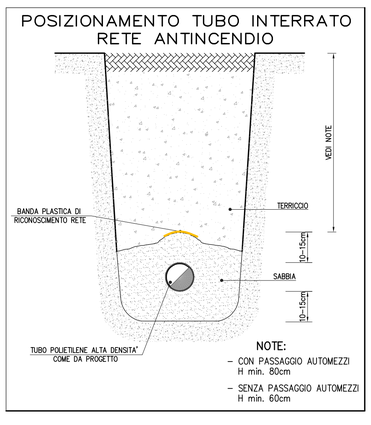

NOTE:
- CON PASSAGGIO AUTOMEZZI H min. 80cm
- SENZA PASSAGGIO AUTOMEZZI H min. 60cm

SIMBOLI	DESCRIZIONE
	RETE ANTINCENDIO INTERRATA IN PEAD
	ESTINTORE PORTATILE DA 6 Kg IN POLVERE 34A. 144 BC CON CARTELLO
	NASPO UNI25 A MURO CON MANICHETTA RIGIDA DA 20 mt CON CARTELLO
	ATTACCO MOTOPOMPA UNI70 SOPRA BASAMENTO CON CARTELLO
CS	CISTERNA INTERRATA IN POLIETILENE RINFORZATO DI CONTENIMENTO ACQUE PER ANTINCENDIO COMPLETA DI GRIGLIA ANTINFORTUNISTICA, PASSO UOMO E SCARICO TROPPO PIENO. Dimensioni (øxL): 2000x3400 mm CAPACITA' 10 mc

LEGENDA

ccdp centro cooperativo di progettazione sc
architettura ingegneria urbanistica
Via Lombardia n. 7, 42124 Reggio Emilia
tel 0522 920460 / fax 0522 920794
www.ccdprog.com / e-mail: info@ccdprog.com
C. f. P. Iva 00474840352

titolo del progetto

– NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA A SEI SEZIONI
IN LOCALITA' CASTELLO DI SERRAVALLE - VIALE G. VERDI
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
PROGETTO ESECUTIVO

committente

– COMUNE DI VALSAMOGGIA (Città Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)

titolo della tavola

–IMPIANTO ANTINCENDIO
PARTICOLARI

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	lay-out	fase operativa	file
4213	febbraio 2017	ET			esecutivo	4213– esecutivo.pdf

rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			
D			
E			

il responsabile della progettazione architettonica
Arch. Enrico Termanini

il responsabile della progettazione strutturale e impiantistica
Ing. Davide Bedogni

N°. tavola
M7

orientamento